

说明函

广东省政府采购中心：

广州现代通用电子有限公司作为广东省省级 2022 年度第三季度空调机批量集中采购项目的中标供应商，我司在中标结果附件公示中发现配置明细表 D5，型号：KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 的能效等级失误写成为一级，但我司投标型号 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 能效等级实际为二级，我司投标文件中的全部投标内容、技术参数（评审参数）、检测报告响应的能效等级全部为二级（附上我司投标文件第 510 页及第 555 页证明材料），对此由于我司制作投标文件时的疏忽，导致对采购中心造成的不便感到万分抱歉！

特此说明。


- 附件：1、广州现代通用电子有限公司投标文件第 510 页（显示能效等级为二级）
2、广州现代通用电子有限公司投标文件第 555 页（显示能效等级为二级）

广州现代通用电子有限公司


二〇二二年六月二十八日



室内机

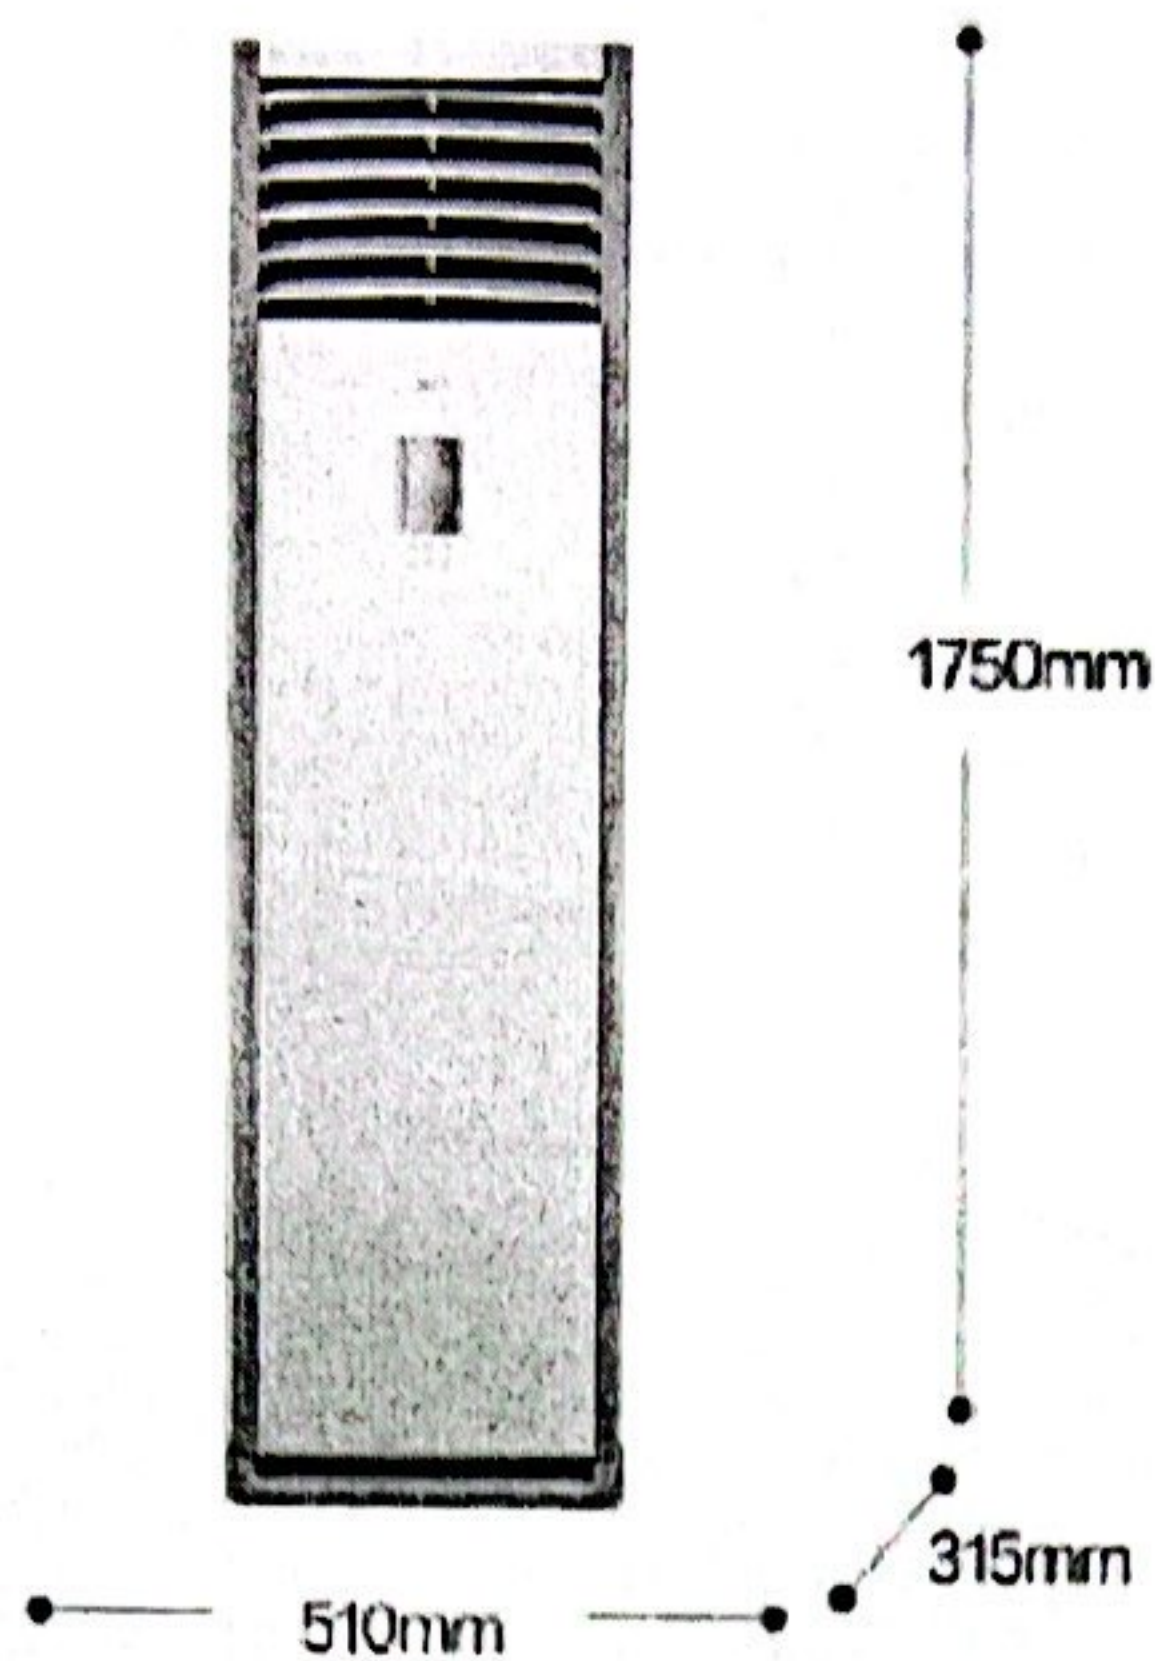

室外机

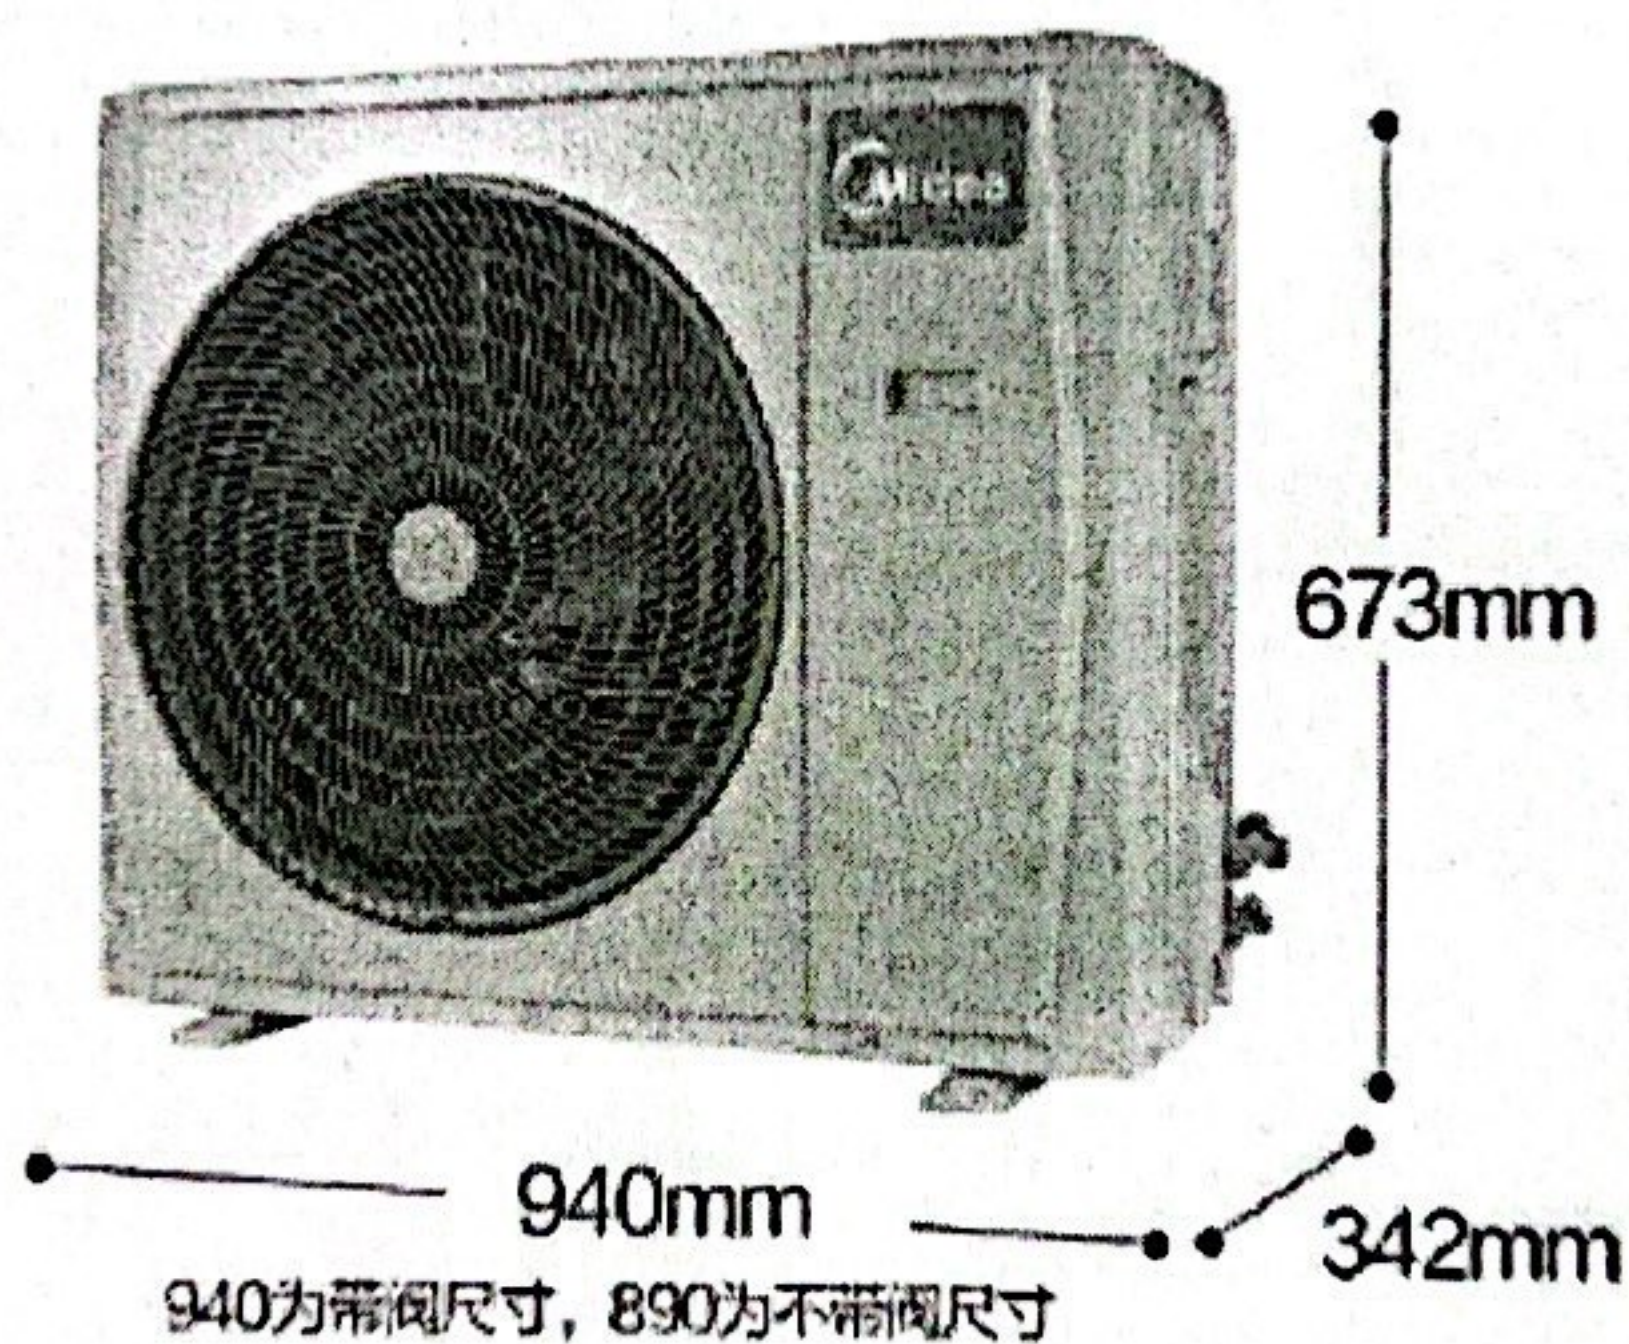

图片仅为尺寸示意, 产品外观以实物为准。

参数信息	
产品型号	KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A
制冷量(W)	7290(900~9160)
制热量(W)	9800(900~12140)+2000
全年能源消耗效率APF GB 21455-2019	4.19
能效等级	2级
循环风量(m ³ /h)	2050

包组 5 配置 D5: 3P 分体变频柜机
国家新能效标准: GB21455-2019 二级能效

中国能效标识网

新闻动态 政策法规 能效标准 下载专区 备查公告查询 绿色消费指南 资源与环保标准化

当前位置: 首页 > 能效公告查询

产品信息公告 能效公告公告

KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A

能效等级:	已公告	
能效标准:	中国能效标准 2019版	
型号:	KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A	
备案号:	202107-10-612200-38326050356700	
能效等级:	2	
能效公告时间:	2021-07-17	
能效指标:	额定冷量(W)	7290
	制冷季耗电量(kWh)	925
	额定制热量(W)	9800
	制热季耗电量(kWh)	735
	全年能源消耗效率 [(W·h)/(W·h)]	4.19